


**«Ақмола облысы білім басқармасының
басқармасының Сандықтау ауданы
бойынша білім бөлімі Балкашин
ауылының № 2 жалпы орта білім
беретін мектебі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесіне**

Балкашин селосы
Р. Қошқарбаев көшесі
тел. 7-90-23

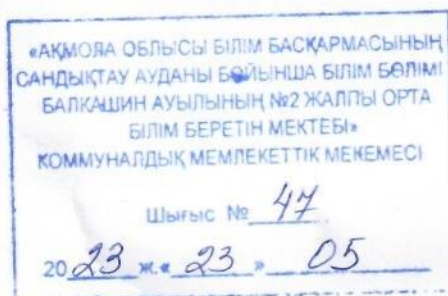

**Коммунальное государственное
учреждение «Общеобразовательная
школа № 2 села Балкашино отдела
образования по Сандыктаускому
району управления образования
Акмолинской области»**


село Балкашино
ул.Кошқарбаева 150/1
тел. 7-90-23








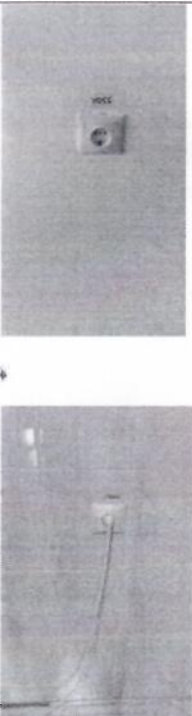
Начальнику
РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям
Сандыктауского района Департамента по
чрезвычайным ситуациям Акмолинской области
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан»
Жангожину А.Н.

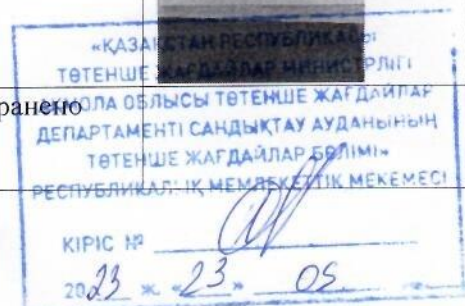Письмо об устранении нарушений

№	№ Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения	Устранено/ не устранено	Фото
1	П.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности В отношении	Незначительное	Ответственный за пожарную безопасность допускается к работе без прохождения обучения по вопросам пожарной безопасности. Основание: п.8 ППБ РК N 55, п.4 Приложения №3.	Устранено	
2	П 9 Проверенный лист в сфере государственного	Грубое	Отсутствуют указатели мест размещения источников	Устранено	



	контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		противопожарного водоснабжения(пожарного гидранта) в соответствии с требованиями документов стандартизации Основание: п.1575 ППБ РК № 55 п. 9 Приложения №3		
3	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Не осуществляется осмотр молниезащитных устройств не реже одного раза в год. Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра в предгрозовую сезон. Основание: п.44 ППБ РК №55, п. 32 Проверочного листа №3.	Устранено	
4	П 37 Проверенный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Допускается хранение под лестничным маршам мебели и горючих материалов Основание: пп10 п.24 ППБ РК № 55, п.37 Приложения №3.	Устранено	
5	П 62 Проверенный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В школе на первом этаже здания в правом крыле здания световой указатель «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода в технически не исправном состоянии. Основание: п. 35 ППБ РК N 55, п.62Приложения №3.	Устранено	

6	П 75 Проверенный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе на первом этаже здания в правом крыле здания допускается эксплуатация электролампы без плафона предусмотренного инструкцией светильника, В помещении техперсонала учебных классах, столовой допускается использование незакреплённой розетки Основание пп.2 ППБ РК № 55, п.75 Приложения №3	Устранено	
7	П 82 Проверенный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	грубое	На первом этаже фойе токоведущие части, рубильник, розетка смонтирована на горючем основании. Основание: п.79 ППБ РК №55, п.82 Приложения №3	Устранено	

директор школы:



Келлер Ф.Н.